

MEGMEET


PLC 手持操作终端随机手册

提示


.....	1
.....	3
.....	5
.....	5
.....	5
.....	6
.....	7
.....	7
.....	8
.....	10
.....	12
.....	12
.....	13
.....	13
.....	14
.....	15
.....	16
.....	17
.....	18
.....	19
.....	20
.....	21
.....	22

1 产品信息

1.1

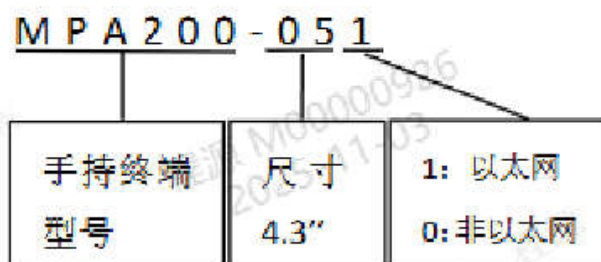

1.2

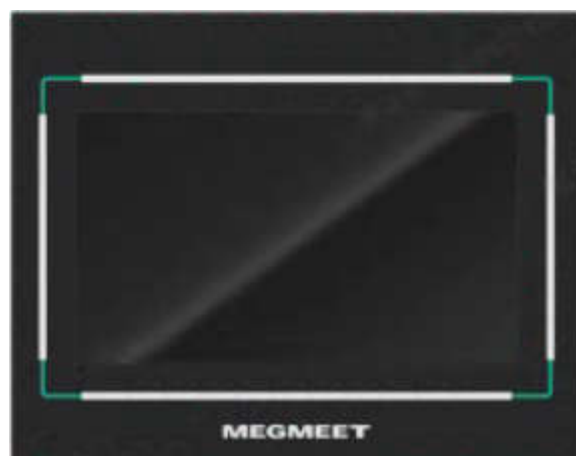



1.3





2 环境烧录


2.1 U

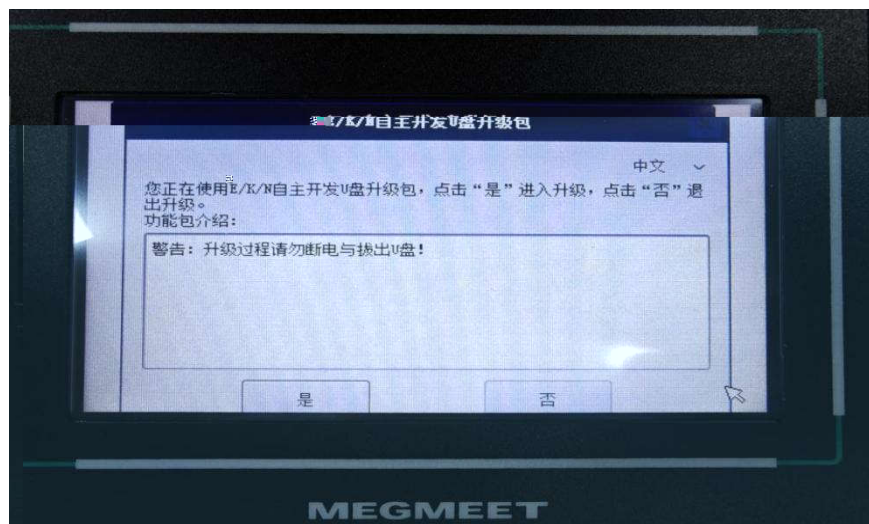

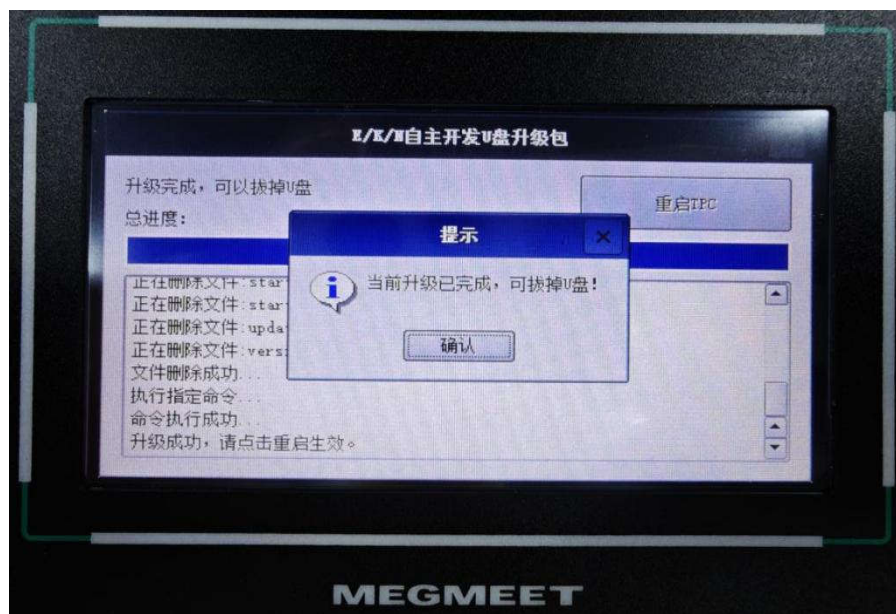

2.2

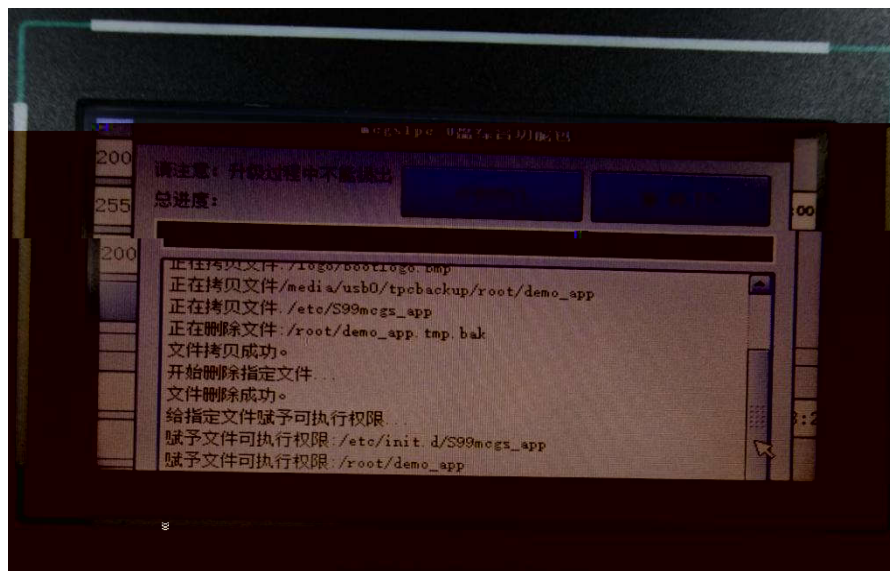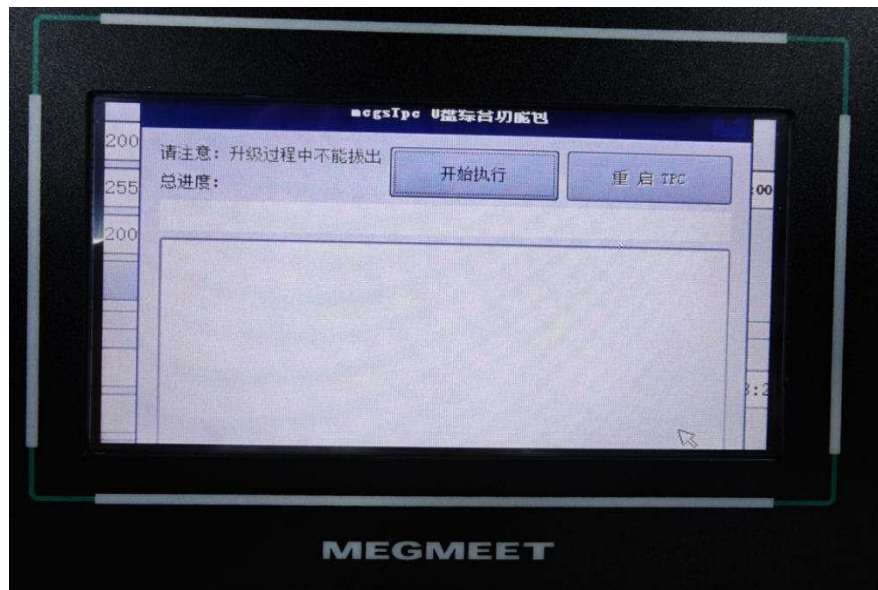

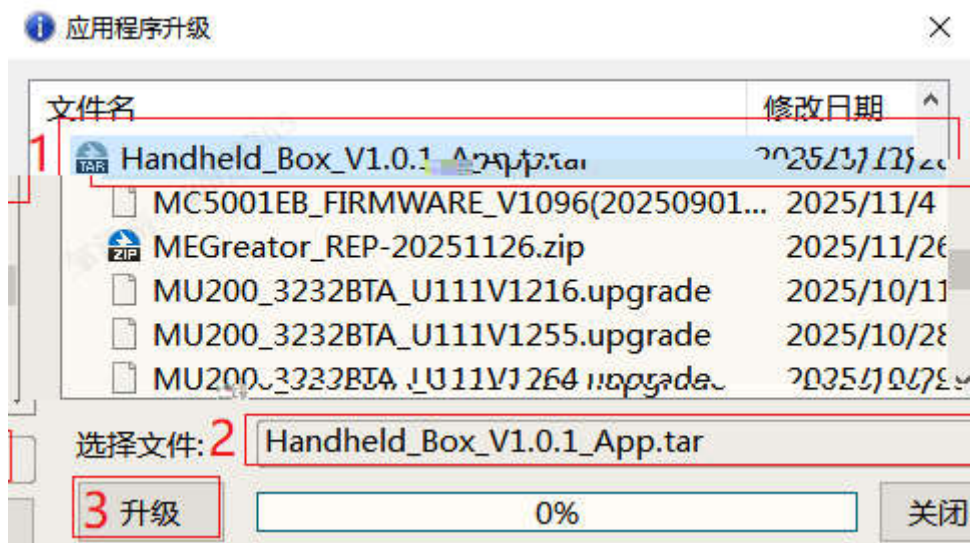


3 功能页面说明

3.1



3.2 PLC

3.2.1 设备搜索页面

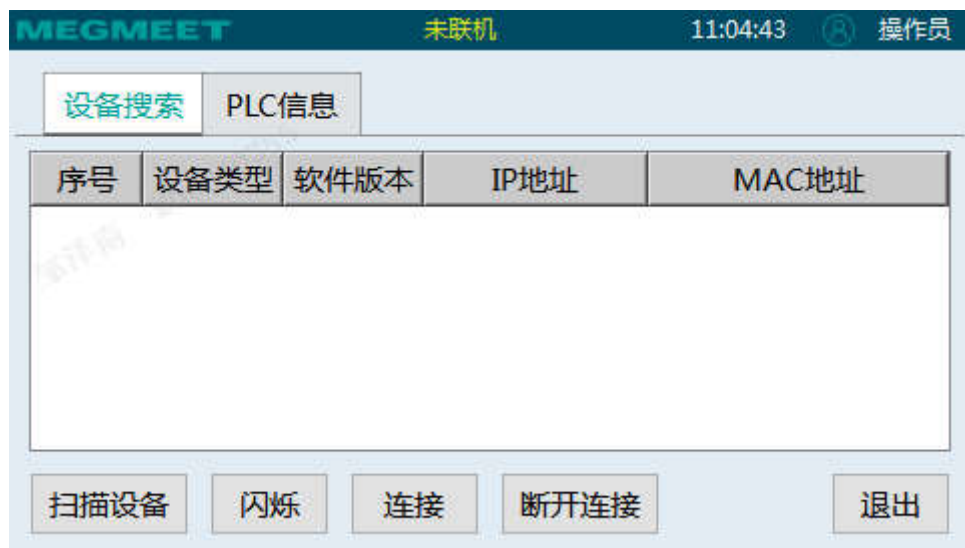

3.2.2 PLC 信息页面

MEGMEET

未联机

11:35:44

⊗ 操作员

设备搜索

PLC信息

序号	名称	数据
1	CPU类型	
2	版本号	
3	当前扫描速率	
4	最小扫描速率	

读取PLC信息

退出

3.3

MEGMEET			
未联机		13:37:34	操作员
序号	程序名	剩余次数	修
1	MU100_TEST(MU100_4040BTA)	100	2025_1
2	MU320简单测试程序(MU320_2424BTA)	99	2025_1
3	测试程序(MC5001EB)	96	2025_1
4	MC5001EB_Expand(MC5001EB)	31	2025_1
< >			
选择程序:			
下载 删除 退出			

3.4

MEGMEET

未联机

13:57:52

Ⓜ 操作员

数据导出设置

类型	起始地址	元件数量	选择
M元件:	0	8000	☒
S元件:	0	2000	☒
C元件:	0	200	☒
T元件:	0	500	☒
D元件:	0	10000	☒
R元件:	0	10000	☒

序号	数据名
1	MC700E_202511...
2	MU100_2025112...
3	MC5001FB_2025...

0%


导出

导入

删除

退出

3.5

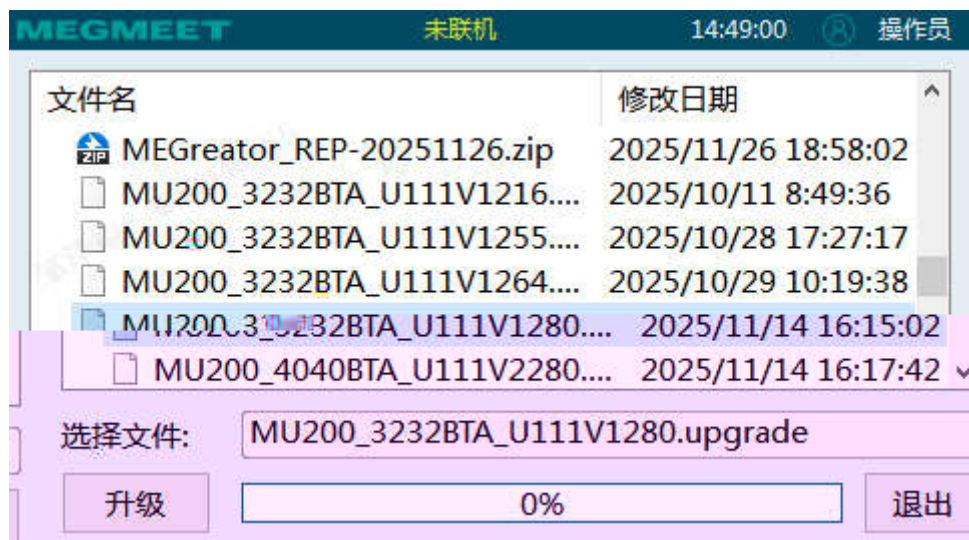

3.6

MEGMEET

未联机

14:17:12

Ⓜ 操作员

操作终端IP

IP地址

192.168.1.22

子网掩码

255.255.255.0

网关

192.168.1.1

设置

退出

3.7



3.8

MEGMEET			未联机	14:36:31	Ⓜ 操作员
序号	运行记录	时间			
1	启动操作终端!!!	2025-12-02 10:3...			
2	退出操作终端!!!	2025-12-02 10:2...			
3	启动操作终端!!!	2025-12-02 10:0...			
4	退出操作终端!!!	2025-11-27 20:3...			
5	启动操作终端!!!	2025-11-27 19:2...			
6	退出操作终端!!!	2025-11-27 18:1...			

清空

退出

3.9

MEGMEET

未联机

14:42:27

⊗ 操作员

设备信息	值
设备名称	PLC手持操作终端
软件版本	1.0.1
支持PLC型号1	MU100, MU200, MU300, MC5100
支持PLC型号2	MC5100EA, MC5101EB, MC5000E
支持PLC型号3	MC5000EA, MC5001EB, MC5200E, MC700E

软件升级

退出

3.10

